




www.sn-girard.com

REGARDS DE VISITE

VERROUILLABLES ÉTANCHES

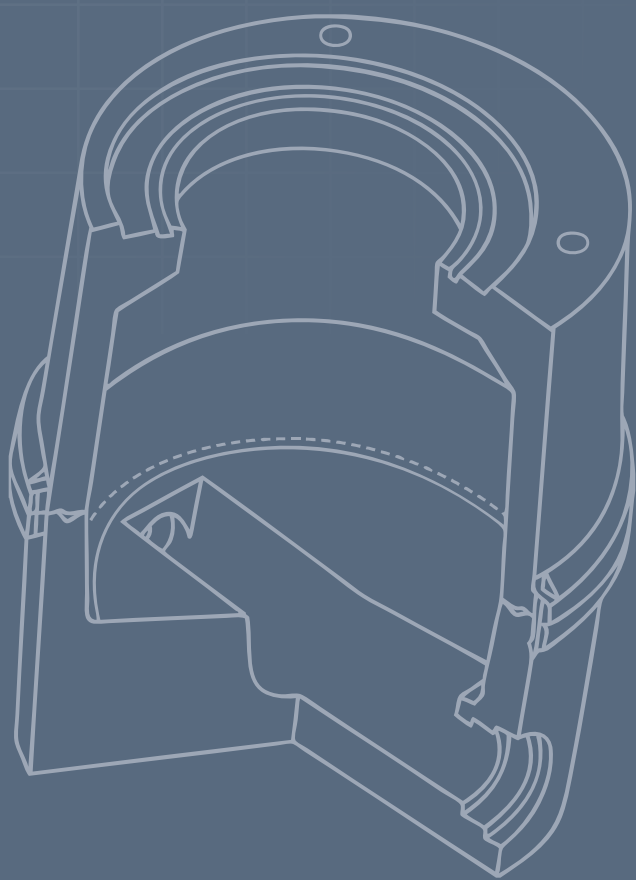

Ø 800

Ø 1000


REGARDS DE VISITE

VERROUILLABLES ÉTANCHES Ø1000


> Éléments de fond

► **Modèles disponibles sans échelon (nus) ou avec (équipés)**


FOND COURT

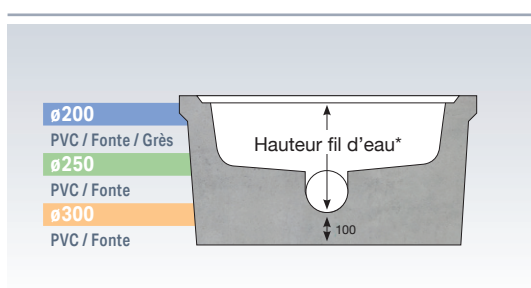

FOND STANDARD

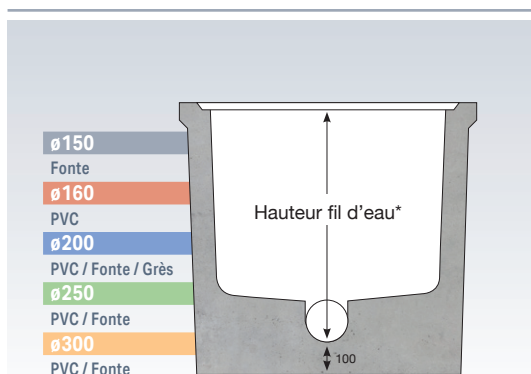

FOND PLAT (sans cunette)

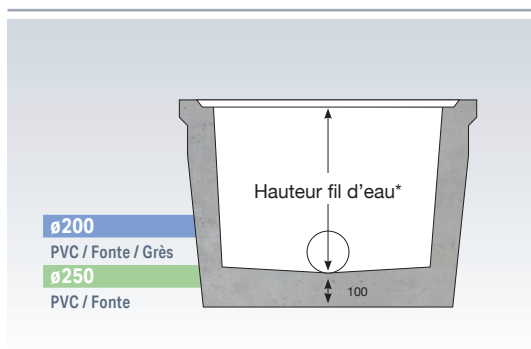

Fil d'eau

Hauteur fil d'eau	Court	Plat	Standard
Ø 160/200 - PVC - Fonte - Grès	550	770	1000
Ø 250 - PVC - Fonte	600	770	1050
Ø 300 - PVC - Fonte	650	-	1100

* Hauteur fil d'eau variable en fonction de la canalisation. Voir tableau fil d'eau ci-dessus.

Directions possibles (fonds courts et standards)

90°	105°	120°	135°	150°
165°	180°	Y 150	T 90	180°

▼ Uniquement disponibles en sortie ≤ Ø200


Multidirectionnel	W	RRP ⁽¹⁾

RRP uniquement disponible pour le fond standard

(1) Regard Réseau Parallèle


Directions possibles (fonds plats)

180°	180°	Sans trou

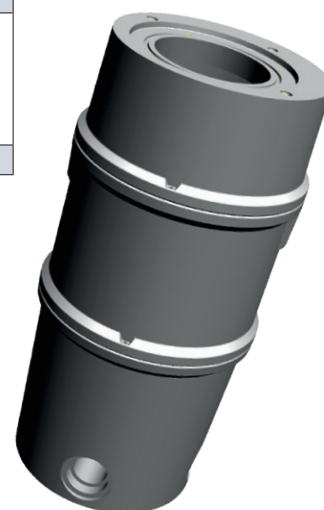



> Éléments intermédiaires

► *Modèles disponibles
sans échelon (nus)
ou avec (équipés)*

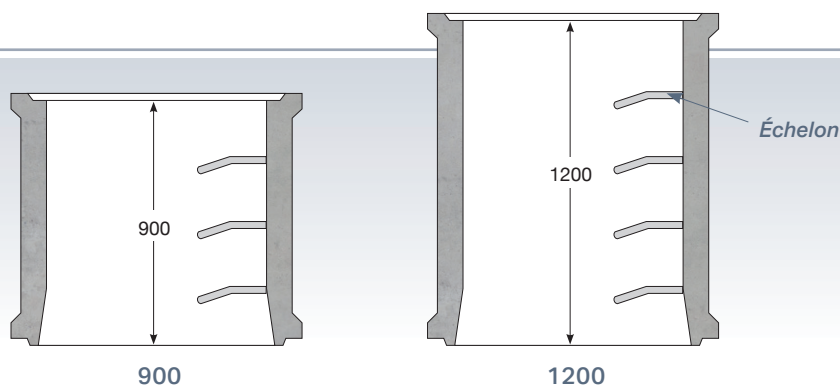


> Éléments de tête

DALLES RÉDUCTRICES

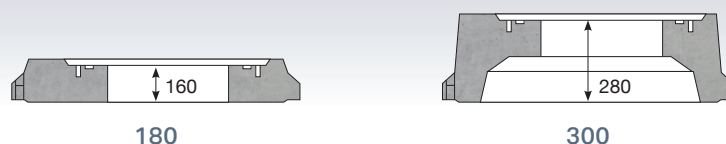

TÊTES RÉDUCTRICES

► *Modèles disponibles
sans échelon (nus) ou avec (équipés)*

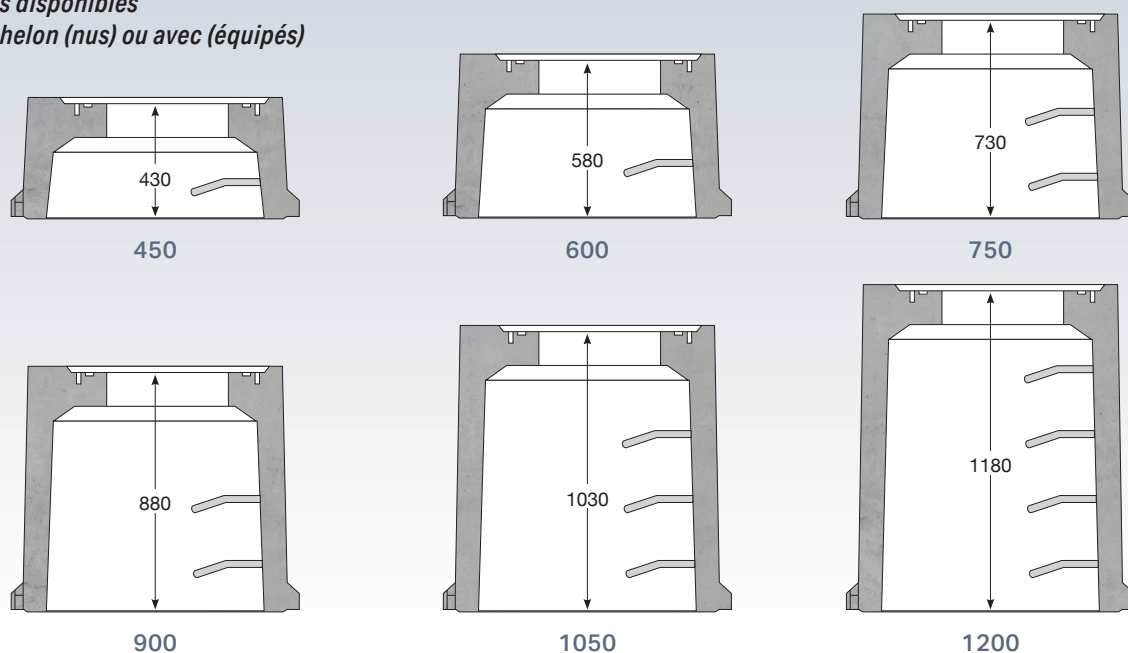

RÉHAUSSES DE TÊTE



*Transmettez-nous vos
plans pour la réalisation
du calpinage adapté.*


REGARDS DE VISITE

VERROUILLABLES ÉTANCHES Ø800


> Éléments de fond

► **Modèles disponibles**
uniquement sans échelon (nus)


FOND STANDARD

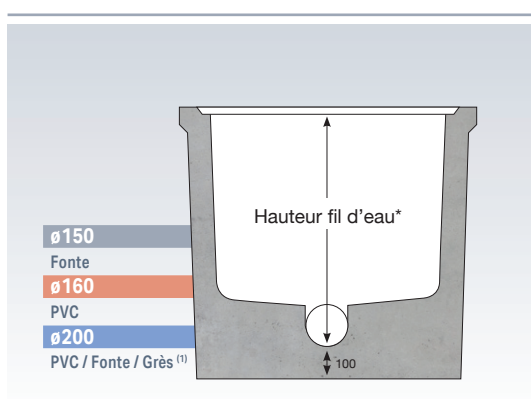

FOND PLAT (sans cunette)

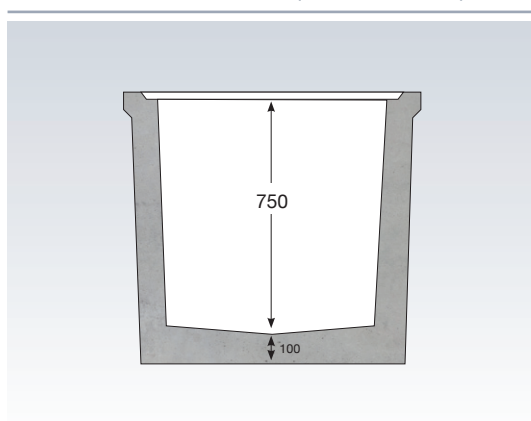

FOND PLAT (sans cunette)

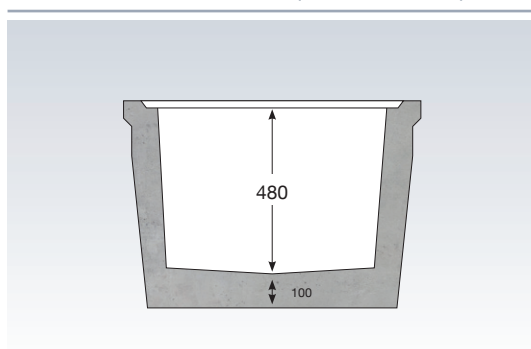


Fil d'eau		
Hauteur fil d'eau	Plat	Standard
Ø 200 - PVC - Fonte - Grès ⁽¹⁾	480 - 750	750
Ø 160 - PVC - Fonte	480 - 750	750

* Hauteur fil d'eau variable en fonction de la canalisation.
Voir tableau fil d'eau ci-dessus.

(1) Carottage sur commande


Directions possibles (standards)				
90°	105°	120°	135°	150°
165°	180°	Y 150	T 90	180°
Multidirectionnel				

Directions possibles (fonds plats)
Sans trou

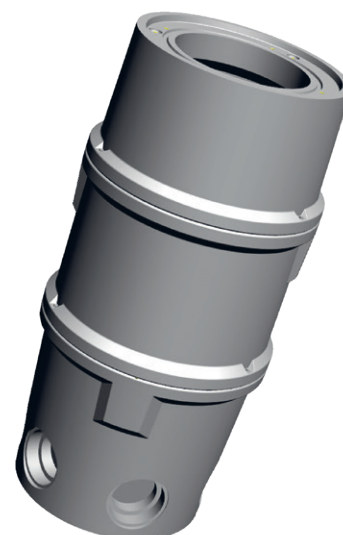



> Éléments intermédiaires

► Modèles disponibles
uniquement sans échelon (nus)

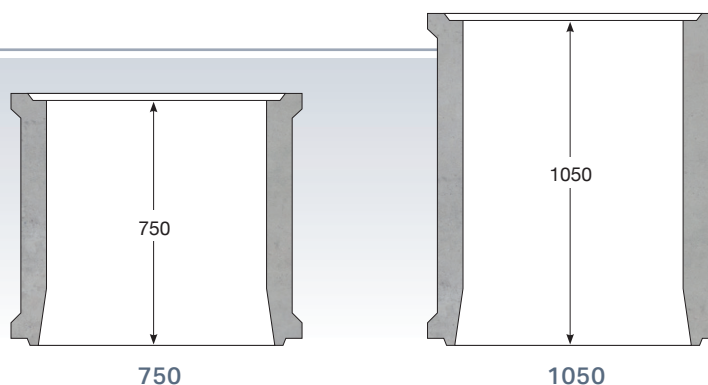


> Éléments de tête

DALLES RÉDUCTRICES

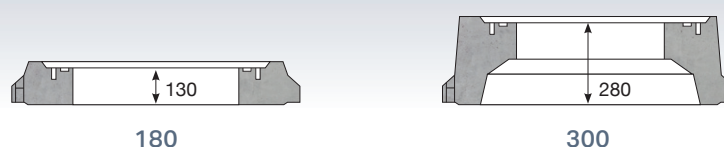

TÊTES RÉDUCTRICES

► Modèles disponibles
uniquement sans échelon (nus)

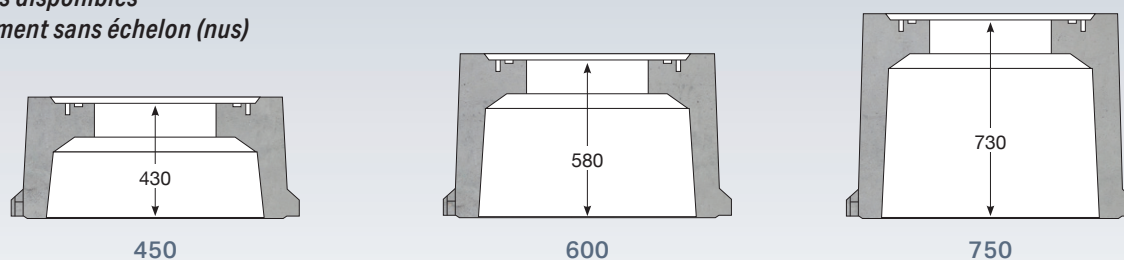

RÉHAUSSES DE TÊTE



Transmettez-
nous vos plans
pour la réalisation du
calpinage adapté.

> Notice de pose

JOINT BUTYL



Vérifier la propreté des portées de joint et nettoyer la gorge si besoin.



Mettre en place le joint Butyl dans la rainure et ôter la protection.



Fermer le joint correctement.




JOINT TORIQUE



Nettoyer la gorge du regard, puis mettre en place le joint Torique dans la rainure.



S'assurer que le joint Torique est bien tendu et épouse bien les rebords.

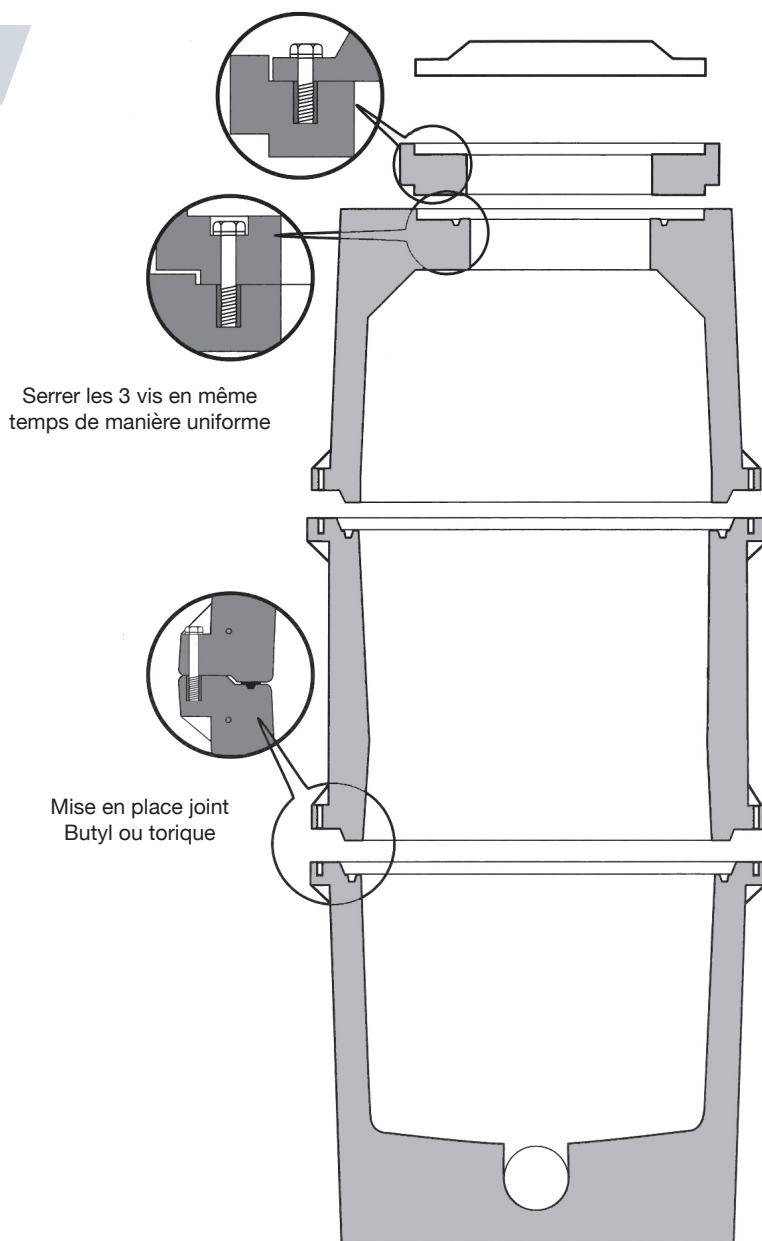

GUIDE D'ASSEMBLAGE



Un trou pour faciliter le rangement, accroché par une ficelle ou à un clou.



Utilisation du support comme une clef pour débloquer les guides.



Un guide plus long pour faire un assemblage en deux temps.

Facilité de mise en œuvre.

> Guide pour la pose des joints de branchement

1

Plier le joint en forme de cœur et installer la partie inférieure dans la réservation.



2

Relâcher le joint, le pousser vers le haut tout en l'ajustant.



3


S'assurer que le joint épouse bien les rebords de la réservation.



> Guide d'assemblage regard/tuyaux


1

Chanfreiner le bord du tuyau de raccordement et le lubrifier.
Ne pas lubrifier les lèvres du joint.

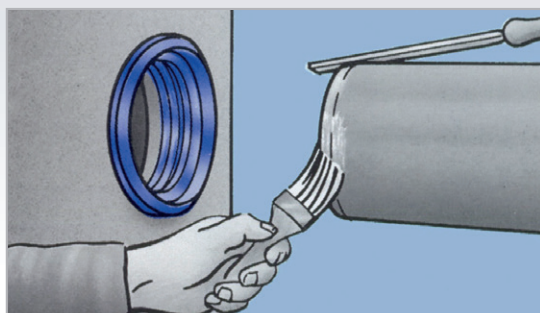

2

Centrer le tuyau et pousser dans le joint, de façon à ce que l'extrémité du tuyau arrive à ras de la paroi intérieure.

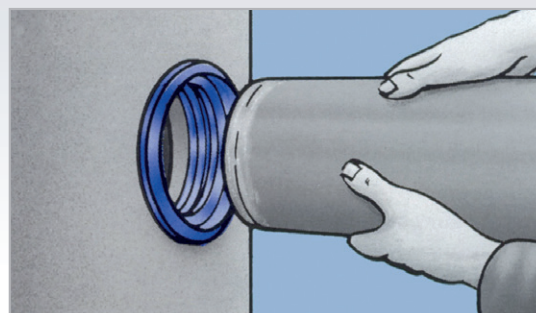

> Diamètre de carottage

	PVC	FONTE	Grès
Ø Tuyau (mm)	Ø Perçage (mm)	Ø Perçage (mm)	Ø Perçage (mm)
125	149,5	-	-
150	-	194,5	-
160	185	-	-
160	194,5	-	-
200	245,5	245,5	273
200	225	-	-
250	296,25	296,25	343,5
300	350	350	-

INFORMATIONS IMPORTANTES

> Manutention

Les éléments de regards sont équipés d'ancres de manutention. Se référer à la notice d'utilisation du fabricant.

- > Charge sur l'anneau = charge sur l'ancre.
- > Angle toujours inférieur à 60°, longueur entre le crochet de l'appareil de levage et l'ancre supérieure ou égale à la distance entre les ancres.
- > Pas de transport, même à faible vitesse. Ces ancres sont uniquement destinées à la manutention sur le lieu de pose.
- > Interdiction de lever l'élément en n'utilisant pas toutes les ancres disponibles.
- > Interdiction de manutentionner toute la colonne du regard assemblée avec les ancres des éléments de tête.



> Stockage

Le déchargement et le stockage provisoire sur chantier doivent être effectués avec précaution pour ne pas détériorer les produits. Un soin tout particulier doit être porté aux abouts et aux portées de joint. L'entreprise de pose est responsable du bon déroulement de ces opérations.

La zone de stockage doit être plane, stable, propre et exempte de point dur. Les produits ne doivent pas être stockés dans la boue.

Un espace suffisant doit être maintenu entre les produits.

Ils ne doivent pas être stockés adossés aux clôtures ou aux murs pour ne pas les entrechoquer.

Il est interdit de gerber les produits à une hauteur supérieure à celle du chargement à l'arrivée du camion. Stocker les joints et accessoires d'assemblage au sec, à l'abri de la lumière et du gel.

> Fouille / Remblaiement

Lit de pose

- > Pas de points durs,
- > Pas de gros éléments,
- > Pas d'eau, ni de boue.

Zone d'enrobage

- > Matériaux : granulométrie limitée à 50 mm,
- > Compacter avec des engins légers,
- > Prévoir le remblai initial de protection adapté avant le passage d'engins lourds.

RVE Ø/800 / Ø1000

FICHE CAROTTAGE

Pour toute demande de carottage de nos produits,
merci de remplir et de nous renvoyer cette fiche.


Client : Date de la demande :
 Entreprise : Chantier :
 Regard N° :

Type de regard

☐ Ø 800 ☐ Ø 1000 ☐ Sans échelon ☐ Avec échelons ☐ Standard ☐ Court ☐ Plat

Carottage(s)

Regard vue de dessus

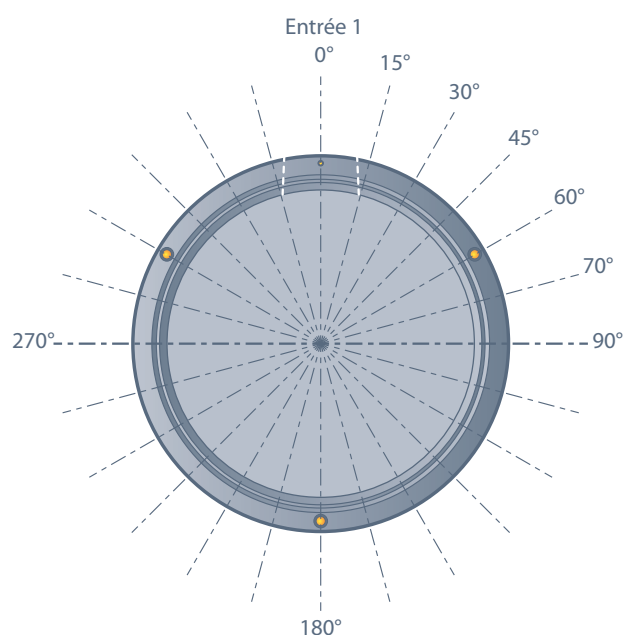

Observations :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	Entrée 1	Sortie 1	Sortie 2	Sortie 3
Diamètre (mm)				
Nature du tuyau				
Hauteur du fil d'eau (mm)				
Angle (°)				

USINE

BON POUR ACCORD CLIENT

Délai de mise à disposition :

Le :

Signature :

Réponse rendue le :

Les délais annoncés par l'usine sont donnés en jours ouvrés et s'entendent à réception de la commande. Les produits carottés ou spécifiques ne seront ni repris ni échangés.




Fil d'eau			
Hauteur fil d'eau	Court	Plat	Std
Ø 160/200 - PVC - Fonte - Grès	550	770	1000
Ø 250 - PVC - Fonte	600	770	1050
Ø 300 - PVC - Fonte	650		1100

> Éléments de fond




FOND COURT

FOND PLAT (sans cunette)

FOND STANDARD






> Éléments intermédiaires



> Réhausses de tête

> Éléments de tête

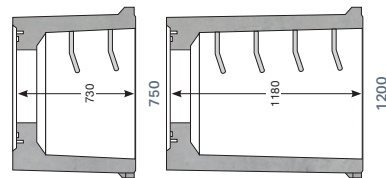

FICHE CALEPINAGE RVE Ø800

Négoce :	Chantier :	Canalisation :
Entreprise :	Date de livraison souhaitée :	Joints inter-éléments : ☐ Butyl ☐ Torique

[illegible]




*STD : fond standard / PLT 48 : fond plat 480 / PLT 75 : fond plat 750

Fil d'eau		
Hauteur fil d'eau	Plat	Std
Ø 200 - PVC - Fonte	480 750	750
Ø 160 - PVC - Fonte	480 750	750




> Éléments de fond

FOND PLAT (sans cunette)

FOND STANDARD






> Éléments intermédiaires



> Réhausses de tête

> Éléments de tête





547, route des Prés d'eau • 74550 PERRIGNIER
Tél. 04 50 72 26 11 • Fax 04 50 72 26 16 • sn-girard@sn-girard.com